

Būvmateriālu testēšanas laboratorija

Reģ. Nr. 40003010053

Kr. Barona ielā 99, Rīgā, LV 1012, Tālrunis 29239237/ fakss 67291625, turons.lab@gmail.com



TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 17/925

Datums: 14.08.2017.

Pasūtītājs: SIA „Karjeru izstrāde.lv”, Gaujas iela 14a-1, Rīga, Latvija .

Pasūtījums: 10.08.2017.

Informācija par testēšanas paraugiem:

Paraugu pieņemšanas datums	Testēšanas izpildes datums	Paraugu veids	Pasūtītāja paraugu Nr. (šifrs)	Paraugu laboratorijas ident. Nr.
10.08.2017.	10.08.17.-14.08.17.	Smilts paraugs	Nr.1.	17/8236

Pasūtītāja sniegtā informācija: Atradne: “LEJASBRĪVNIEKI” Salaspils novads.

Ziņas par paraugiem: Smilts paraugs 20 kg maisā .

Testēšana veikta saskaņā ar LVS EN 933-1:2013, GOST 25584-2016 p.4.5. standarta prasībām. Ar Ceļu specifikācijas 2017 (pielikums.12.3.Metodiskie norādījumi smilšainas grunts filtrācijas koeficienta noteikšanai, A pielikums. Sakarība starp filtrācijas koeficienta vērtībām. Maksimālais blīvums pie optimāla mitruma noteikts atbilstoši GOST 22733-2016.


Testēšanā izmantotās iekārtas: Neautomātiskie elektroniskie svāri; Žāvēšanas skapis ; Pīto sietu komplekts; Iekārta filtrācijas koeficienta noteikšanai, Ierīce grunts blīvuma noteikšanai.

Testēšanas rezultāti

1.1. Smilts parauga granulometriskais sastāvs (parauga ident.Nr. 17/8236, LVS EN 933-1:2013).

Sieta atvērumu izmērs, mm	8	5,6	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063	<0,063	Rupjuma modulis
Daļējie atlikumi, %	0,0	0,0	0,2	0,1	0,4	8,2	53,8	35,1	1,9	0,2	1,7
Caur sijāto daļiņu daudzums, %	100	100	100	100	99	91	37	2	0,2	0,0	-

2.2. Rezultātu grafiskais attēlojums (parauga ident.Nr. 17/8236).

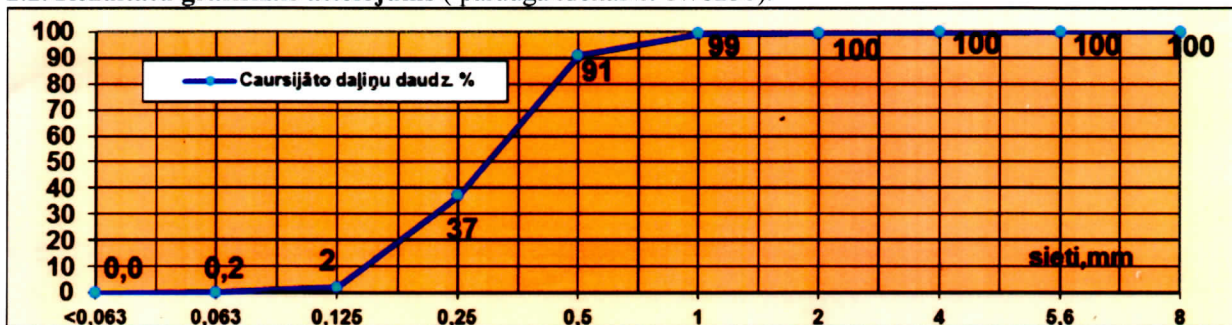

2. Smilts parauga filtrācijas koeficienta noteikšana.

Paraugu laboratorijas ident. Nr.	Pasūtītāja paraugu Nr. (šifrs)	Maksimālais blīvums, g/cm ³	Optimālais mitrums, %	Filtrācijas koeficients, K ₁₀ , m/dnn. (GOST 25584-2016, p.4.5.)	Filtrācijas koeficients, K ₁₀ , m/dnn. (Ceļu specifikācijas 2017, p.12.3., A p.)
17/8236	Nr.1.	1.712	15.03	3.8	3.6

Šai pārskatā ir iekļauti eksperimentālie rezultāti no BTL testēšanas protokola: Nr.17.879.

Testēšanas rezultāti attiecas uz produkciju, kas norādīta pārskatā .

Bez testēšanas institūcijas rakstiskās atļaujas nav pieļaujama testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.

Testēšanu veica:
Testēšanas laboratorijas vadītāja
Testēšanas speciālisti

Mg. sc. ing. S. Siļutina
O.Ivanova
Mg.sc.ing.M.Čerņikova
Mg.sc.ing. J. Bobrovika

